



Ofício nº 071/SMS/LIC/2019

Lages, 25 de abril de 2019.

Ilmo. Sr.

Reno Rogério de Camargo

Diretor de Licitações e Contratos

Assunto: Resposta de Pedido de Esclarecimento

Objeto: PP 12/2019 – Gerador

RECEBIDO
LAGES/SC 25/04/19
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

[Handwritten signature] 17:18

Em resposta a empresa ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA informamos o seguinte:

Em relação as distâncias, o gerador ficará a 80m da Subestação (entrada de energia da CELESC), da subestação segue o cabeamento subterrâneo até o Quadro Geral de distribuição que ficara fixado na mesma parede do abrigo do gerador, saindo os quatros circuitos para os quadro de distribuição no interior da UPA – Unidade de Pronto Atendimento.


O Grupo gerador ficará abrigado em uma estrutura de alvenaria medindo 6,55m por 3,55m com 3,4m de altura.


Segue ilustração em anexo.

Quanto aos questionamentos sobre a instalação respondemos que sim, tem que fornecer o cabeamento, a instalação é completa com start tap e ligações de cabos da subestação ao quadro geral de distribuição como explanado acima.

A visita técnica para conhecimento do local e dificuldades de instalação é recomendável.

Atenciosamente,


Luciane Granetto Cordova
Gerente Financeiro
Dec. 17006

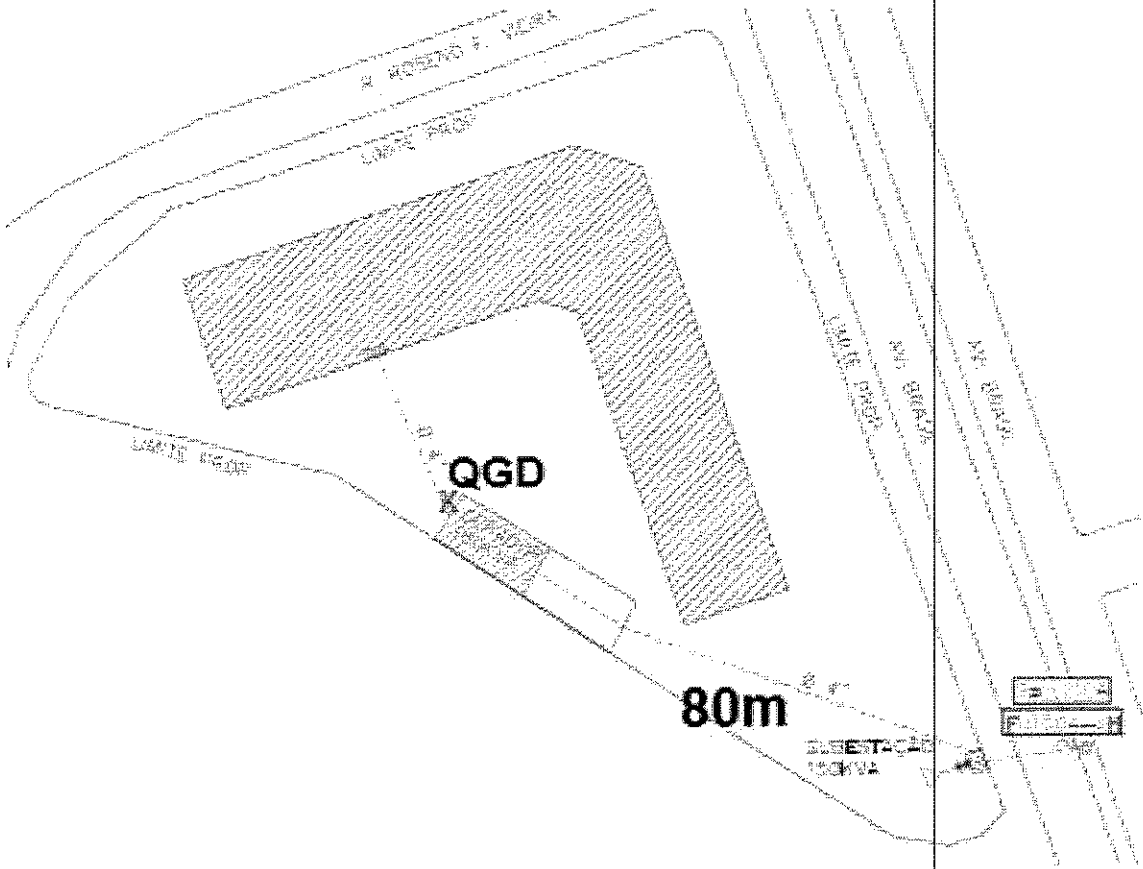



pregao 12 /2019**De: Anderson Gonçalves****Para: licita3@lages.sc.gov.br ,sergio.casagrande@leaoenergia.com.br****Cópia:****Cópia oculta:****Assunto: pregao 12 /2019****Enviada em: 24/04/2019 | 16:45****Recebida em: 24/04/2019 | 16:45**image001.jpg **25.19 KB**

Boa tarde, gostaria de saber sobre a instalação

- 1 - Teremos que fornecer o cabeamento, ou será por sua conta
- 2 – a instalação que vai englobar, somente start tap, ou ligações de cabos de energia também
- 3 – há necessidade de visita técnica para conhecimento do local e dificuldades de instalação.

Obrigado.

Atenciosamente,

	ANDERSON GONÇALVES LICITAÇÕES Leão Energia Indústria de Geradores Ltda. Tel: (43) 3294-6455 licitacao@leaoenergia.com.br www.leaoenergia.com.br	
--	---	--